



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский пер., д. 4, кор.2,3,4 Москва, Россия, 129626
Тел. (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru; Сайт: www.mossanexpert.ru.
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В САО ГОРОДА МОСКВЫ**

ул. Адмирала Макарова, 10, стр.1,2. Москва, Россия, 125212
тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 459 17 64 E-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www.gsensao.ru.
ОКПО29022212, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/774343001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HM65
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 22.10.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного
лабораторного центра

Е.В. Пчелкина
23.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

искусственная освещенность
№33.25.71-О/5 от 23.04.2025


1. **Цель измерений, основание:** поручение №26-00591 от 21.04.2025
2. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО г. Москвы
3. **Юридический адрес:** г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, +7 (495) 452-38-18
Фактический адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10
4. **Наименование объекта:** общеобразовательная организация
5. **Наименование объекта измерений:** искусственная освещенность
6. **Место проведения измерений:** Общеобразовательное частное учреждение «Ховринская гимназия Лампада», 125414, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Фестивальная, д. 77, корп. 1
7. **Дата и время проведения измерений:** 22.04.2025, с 12²⁵ до 12³⁵
8. **Измерения провел:** врач по общей гигиене Д.Э. Комолых
9. **Измерения проведены в присутствии (Ф.И.О., должность):** директора ОЧУ «Ховринская гимназия Лампада» В.А. Кудяровой, главного специалиста-эксперта ТО У Роспотребнадзора в САО г. Москвы А.А. Шершуна
10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/ аттестации	Срок действия
1	Люксметр-Пульсметр ТКА-ПКМ 08	№08 6577	СП № С-МА/26-02-2025/412884825	25.02.2026
2	Рулетка измерительная «Fisco» УМЗМ (0-3000) мм	№ 93	СП №С-ТТ/05-08-2024/360173672	04.08.2025
3	ПЭМ Ц4352-М1	14774	СП № С-МА/20-03-2025/418077323	19.03.2027
4	Метеоскоп -М	№ 274117	СП № С-А/04-09-2023/275262427	03.09.2025
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	№ 462601	СП №С-ТТ/21-08-2024/364093951	20.08.2025

11. **Условия проведения измерений:** измерение параметров искусственной освещённости проведены в соответствии с требованиями методик проведения измерений. Метеоусловия соблюдены в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации приборов.
12. **Нормативные документы, устанавливающие требование к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Нормативные документы, устанавливающие методику проведения измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
14. Место осуществления деятельности ИЛЦ: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО города Москвы, 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр.1
15. Дополнительные сведения: условия освещения:
наличие или отсутствие естественного освещения – естественное освещение за счет окон, замеры проведены при закрытых тёмной тканью окнах; все светильники искусственного освещения в помещениях пребывания детей расположены равномерно по площади помещений; каждый светильник укомплектован защитной решеткой, неработающих ламп менее 1%. Местное освещение отсутствует, стены и потолок окрашены в светлые тона, содержание удовлетворительное; уровни искусственного освещения измерены на рабочих столах обучающихся. Результаты испытаний напряжения в электрической сети: в начале измерений – 220В, в конце измерений – 221В.

16. Эскиз помещений:

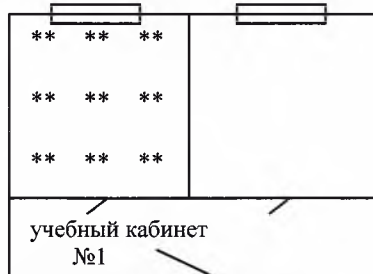

17. Результаты испытаний:

№ п/ п	Место проведения измерений	Плоскость нормирования освещения*, м	Система Освещения	Вид (люминесцентная) тип, марка ламп**	Искусственное освещение		
					Освещённость, Е _{ср} , лк		
					Е изм	Неопределённость	Нормируемая не менее
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Учебный кабинет №1	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	общая	ЛЛ	412	± 40	300

*Г –горизонталь, В – вертикаль,

**СД, ЭСБ, ЛЛ, ЛН – светодиодные, энергосберегающие, люминесцентные и лампы накаливания.

Примечание: расширенная неопределенность измерения рассчитывается в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017.

Ответственный за проведение

измерений и оформление протокола: врач по общей гигиене

должность

подпись

Д.Э. Комолых

Ф.И.О.

конец протокола испытаний №33.25.71-О/5 от 23.04.2025